


Volumes d'eau prélevés pour l'alimentation en eau potable

Volumes d'eau prélevés pour l'alimentation en eau potable

L'eau prélevée pour l'alimentation en eau potable est consommée et restituée aux milieux aquatiques superficiels après utilisation, mais souvent avec une qualité altérée et une modification du régime des eaux. Les prélèvements ont donc des impacts sur l'état quantitatif et qualitatif des eaux pouvant créer des déséquilibres, risques pour la santé humaine et conflits d'intérêt.

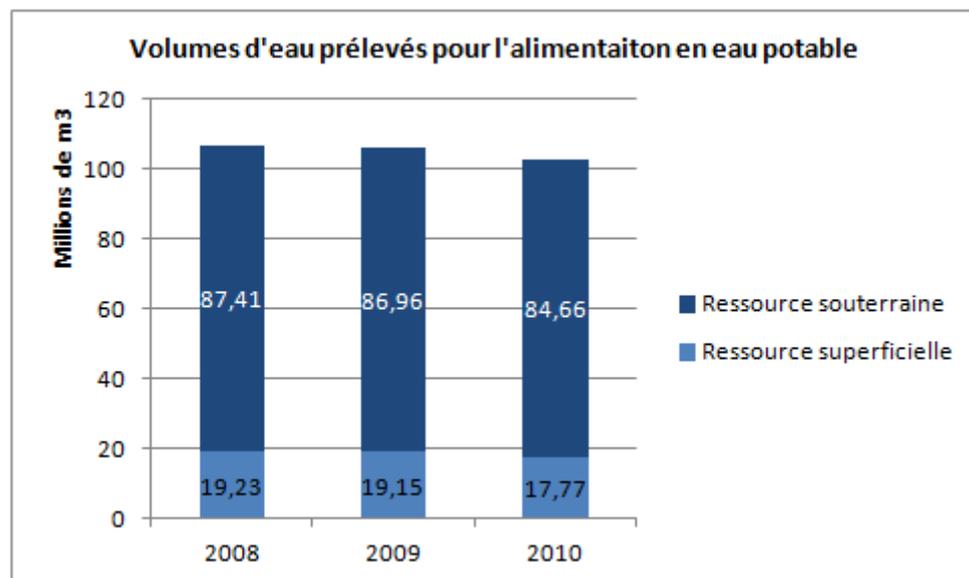

Valeur de référence:

102.43

Unité:

millions de m³

Année de référence:

2010

Type d'indicateur:

Pression

Fréquence de mise à jour:

Annuelle

Objectif de l'indicateur:

Suivre les volumes prélevés pour l'eau potable

Sources:

Traitements : MEDDE / SOeS d'après Agences de l'eau et ministère chargé de

l'agriculture/SSP.

Données : Agences de l'Eau

Tendance attendue:

>Négatif

© Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

- Plan de site
- Mentions légales
- Authentification

URL source: <http://perfc.dev02.linalis.com/indicateurs/volumes-deau-preleves-pour-lalimentation-en-eau-potable>